



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: A2019CCC0307-3108582
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: TeM5-250, TeM5DC-250


检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司




样品名称: 塑料外壳式断路器 型 号: TeM5-250, TeM5DC-250 商 标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-02-16 完成日期: /	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号						
试验结论: 依据 GB/T14048.2-2008 检验合格							
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TeM5-250, TeM5DC-250 Ui: 800V(AC), 1000V(DC); Uimp: 8kV; Ue: AC400V/690V; DC500V/750V/1000V; In: 160A, 180A, 200A, 225A, 250A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; C 型: AC400V: Ics=Icu: 40kA; AC690V: Ics=Icu: 10kA; DC500V/750V/DC1000V: Ics=Icu: 25kA; L 型: AC400V: Ics=Icu: 55kA; AC690V: Ics=Icu: 10kA; DC500V/750V/DC1000V: Ics=Icu: 36kA; M 型: AC400V: Ics=Icu: 85kA; AC690V: Ics=Icu: 15kA; DC500V/750V/DC1000V: Ics=Icu: 50kA; H 型: AC400V: Ics=Icu: 110kA; AC690V: Ics=Icu: 15kA; DC500V/750V: Ics=Icu: 85kA; DC1000V: Ics=Icu: 50kA; S 型: AC400V: Ics=Icu: 150kA; AC690V: Ics=Icu: 20kA; DC500V/750V: Ics=Icu: 100kA; DC1000V: Ics=Icu: 50kA; R 型: AC400V: Ics=Icu: 200kA; AC690V: Ics=Icu: 20kA; DC500V/750V: Ics=Icu: 110kA; DC1000V: Ics=Icu: 50kA; 使用类别: A 类; 适用频率: 50/60Hz; 极数: 交流: 3P(3 个保护极, 适用于隔离); 3P+N/A 型(3 个保护极, N 极常通, 不适用于隔离); 4P/B 型(3 个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离); 4P/C 型(4 个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离); 3P+N/D 型(4 个保护极, N 极常通, 不适用于隔离); 直流接线方式: 二极串(3P 外形), 三极串(3P 外形), 四极串(4P 外形); 直流接线图见附页; 配用的辅助触头: 1NO1NC, 2NO2NC; Ith: 3A; Ui: 400V; Uimp: 4kV; AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.5A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A.							
主检: 鲁建平 签名:  日期: 2019-02-20 审核: 姜 鑫 签名:  日期: 2019-02-20 签发: 张 洁 签名:  日期: 2019-02-20	 (检测机构名称 盖章) 2019 年 02 月 20 日						
备注: 1. 变更情况: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">序号和名称</th> <th style="width: 35%;">变更前</th> <th style="width: 35%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 型号变更</td> <td>THM5-250, THM5DC-250</td> <td>TeM5-250, TeM5DC-250</td> </tr> </tbody> </table>		序号和名称	变更前	变更后	1. 型号变更	THM5-250, THM5DC-250	TeM5-250, TeM5DC-250
序号和名称	变更前	变更后					
1. 型号变更	THM5-250, THM5DC-250	TeM5-250, TeM5DC-250					
2. 原 3C 认可报告编号: 03601-A-15B2219-S; 3. 出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4. 原 3C 证书编号: 2015010307772270; 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。							

附页:


直流接线图:

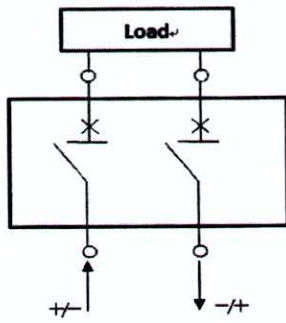

直流二极串 (3P外形)

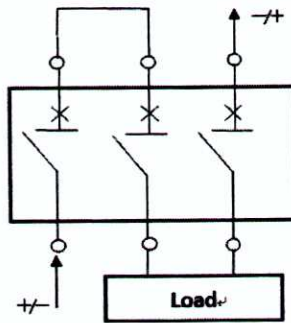

直流三极串 (3P外形)

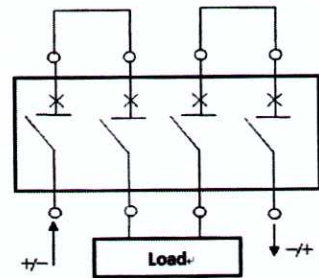

直流四极串 (4P外形)

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	03601-A-19B0117-S
首页	√	2	03601-A-19B0117-S
报告的组成	√	1	03601-A-19B0117-S
安全型式试验报告	√	10	03601-A-19B0117-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

判定: P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验