



产品认证证书

证书编号：CQC20012268672

申请人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司(V038950)
浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

TeM5ED-125L、TeM5ED-125M、TeM5ED-125H、TeM5ED-250L、TeM5ED-250M、TeM5ED-250H;
参数及型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2008

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020 年 10 月 09 日 有效期至：2025 年 10 月 09 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 3 页

证书编号: CQC20012268672

纸 号:

TeM5ED-125L、TeM5ED-125M、TeM5ED-125H、TeM5ED-250L、TeM5ED-250M、TeM5ED-250H;
额定冲击耐受电压(U_{imp}):8kV;
额定绝缘电压(U_i):1000V;
额定工作电压(U_e): AC380V/AC400V/AC415V;
额定电流(I_n): TeM5ED-125:63A~125A(连续可调), TeM5ED-250:100A~250A(连续可调) ;
过电流脱扣器类型: 电子式;
额定运行短路分断能力(I_{cs}): L 型: 35kA; M 型: 50kA; H 型: 65kA ;
额定极限短路分断能力(I_{cu}): L 型: 50kA; M 型: 50kA; H 型: 85kA ;
额定短时耐受能力: 3kA/1s;
使用类别:A;
极数: 3P、3P+N (三个保护极, N 极不可开闭) ;
适用频率: 50Hz/60Hz;
适用于隔离(3P+N 除外);
配用的辅助触头 (3C 证书编号: CQC2016010304928784):
辅助触头型号: 0F-M、报警触头型号: SD-M;1N01NC、2N02NC、4N04NC; I_{th}: 3A;
AC-15:U_e/I_e: AC380V/AC400V/AC415V/0. 3A;
DC-13:U_e/I_e: DC110V/DC220V/DC250V/0. 15A;

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书


附 录

第 2 页 共 3 页

证书编号：CQC20012268672

纸 号：

型号的解释：

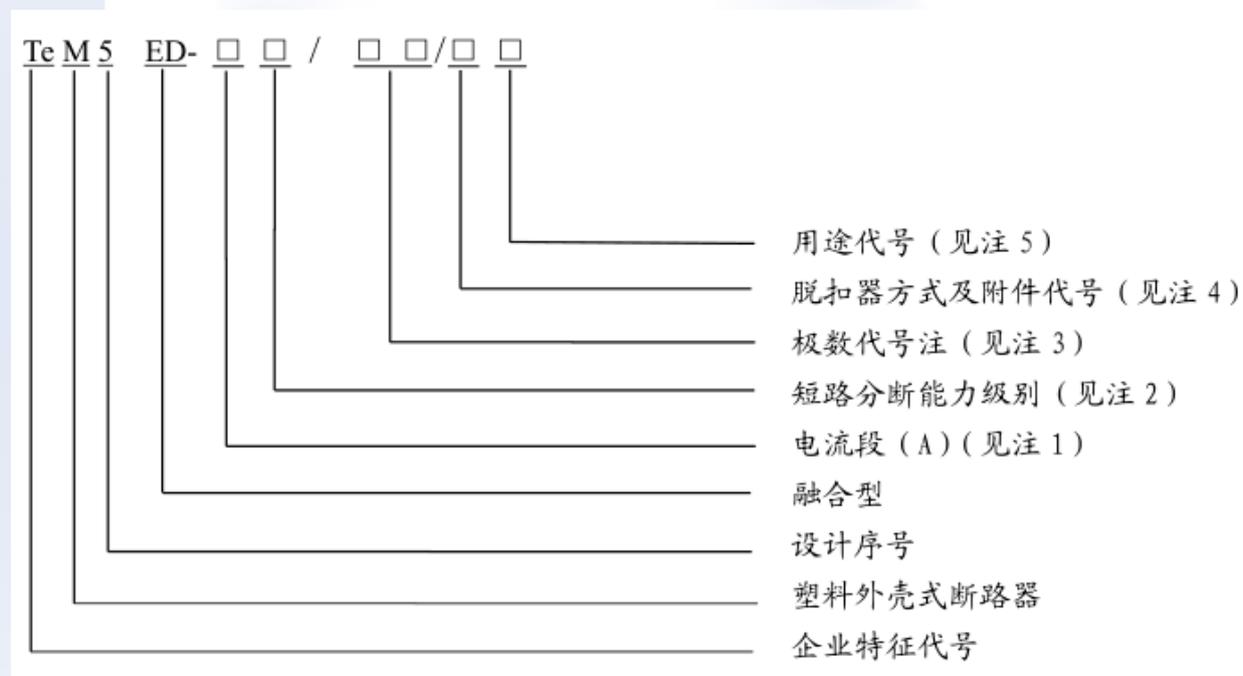



产品认证证书

附 录

第 3 页 共 3 页

证书编号：CQC20012268672

纸 号：

注：

表 1

电流段(A) (注 1)	代号	短路分断 能力级别 (注 2)	型号解释	代号
	125		标准分断型	L
	250		较高分断型	M
极数代号 (注 3)	型号解释	用途代号 (注 5)	较高分断型	H
	三板		型号解释	代号
	三板四线		3N	配电保护
脱扣方式 和附件代 号(注 4)			电动机保护	2
	附件种类			代号
	无附件			300
	报警触头			308
	辅助触头			320
	二组辅助触头			360
辅助触头、报警触头			328	

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任： 

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>