



产品认证证书

证书编号: CQC20012266868

申请人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司(V038950)
浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

TeM5ED-400M、TeM5ED-400H、TeM5ED-630M、TeM5ED-630H; 参数及型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2008

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020 年 09 月 25 日 有效期至: 2025 年 09 月 25 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

证书编号: CQC20012266868

第 1 页 共 3 页

纸 号:

TeM5ED-400M、TeM5ED-400H、TeM5ED-630M、TeM5ED-630H;
额定冲击耐受电压(U_{imp}): 8kV;
额定绝缘电压(U_i): 1000V;
额定工作电压(U_e): AC380V/AC400V/AC415V;
额定电流(I_n): TeM5ED-400: 160A~400A (连续可调),
TeM5ED-630: 250A~630A (连续可调) ;
过电流脱扣器类型: 电子式;
额定运行短路分断能力(I_{cs}): M型: 50kA; H型: 65kA ;
额定极限短路分断能力(I_{cu}): M型: 50kA; H型: 85kA ;
额定短时耐受能力: TeM5ED-400: 5kA/1s, TeM5ED-630: 8kA/1s ;
使用类别: B;
极数: 3P、3P+N (三个保护极, N 极不可开闭) ;
适用频率: 50Hz/60Hz;
适用于隔离 (3P+N 除外) ;
配用的辅助触头 (3C 证书编号: CQC2016010304928784):
辅助触头型号: OF-M、报警触头: SD-M;
1NO1NC、2NO2NC、4NO4NC、;
 I_{th} : 3A;
AC-15, U_e/I_e : AC380V/AC400V/AC415V/0. 3A;
DC-13, U_e/I_e : DC110V/DC220V/DC250V/0. 15A;

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录


证书编号: CQC20012266868

第 2 页 共 3 页

纸 号:

型号的解释:

Te M 5 ED- □ □ / □ □ / □ □

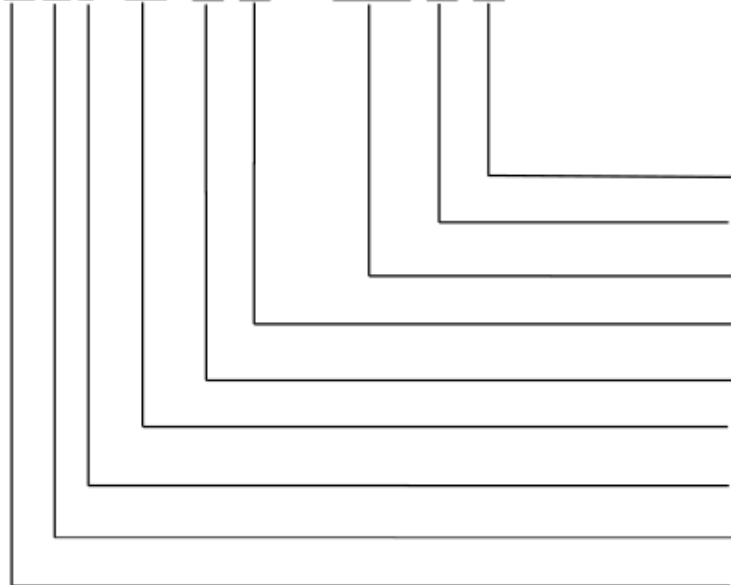

- 用途代号 (见注 5)
- 脱扣器方式及附件代号 (见注 4)
- 极数代号注 (见注 3)
- 短路分断能力级别 (见注 2)
- 电流段 (A) (见注 1)
- 融合型
- 设计序号
- 塑料外壳式断路器
- 企业特征代号

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: 陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

证书编号: CQC20012266868

第 3 页 共 3 页

纸 号:

表 1

电流段 (A) (注 1)	代号		短路分断能力 级别 (注 2)	型号解释	代号
	400			较高分断型	M
	630			高分断型	H
极数代号 (注 3)	型号解释	代号	用途代号 (注 5)	型号解释	代号
	三极	3		配电保护	无
	三极四线	3N		电动机保护	2
脱口方式和附件 代号 (注 4)	附件种类		代号		
	无附件		300		
	报警触头		308		
	辅助触头		320		
	二组辅助触头		360		
	辅助触头、报警触头		328		

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>